

# Comune di Lagosanto (FE)

Piano regolatore dell'illuminazione comunale



TIPO ATTIVITÀ

PRIC

CODICE ELABORATO

ALL2

DATA

04/2026

REVISIONE

Rev. 00

SCALA

-

TITOLO ELABORATO

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI TIPOLOGICI  
RISCONTRATI IN FASE DI CENSIMENTO

PROFESSIONISTA

Per. Ind. Luca Giuliani

FIRMA PROFESSIONISTA



GRUPPO DI LAVORO

Per. Ind. Marco Romeo  
Ing. Alessandro Ghiacci  
Per. Ind. Federico Mantovani  
Geom. Marco Gatti



**restart**  
engineering

Restart Engineering S.r.l.

Sede legale e operativa:

Via Napoli, 50 - 42124 Reggio Emilia

T. 0522.65.46.44

Email: info.engineering@gruppo-restart.it

PEC: restartengineering@legalmail.it

P.IVA: 02826880359 - SDI: USALBPV

Sedi operative:

Via della Costituzione, 46 - 48018 Faenza (RA)

Via Bologna, 20 - 09025 Sanluri (SU)

Via del Porto Fluviale, 35 - 00154 Roma


www.restartengineering.it



## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 60 |


| SOSTEGNO               |             |
|------------------------|-------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo conico |
| Materiale:             | Acciaio     |
| Trattamento:           | Zincato     |
| Tipologia di sbraccio: | Assente     |

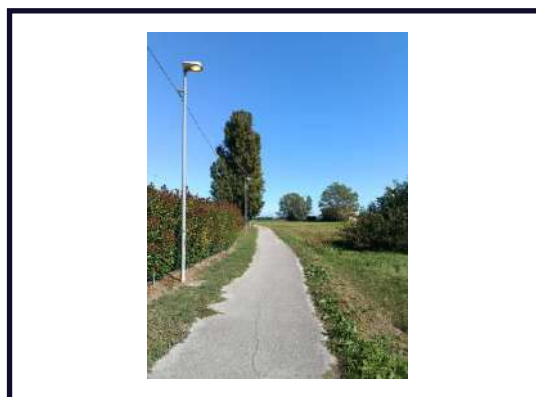

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 6 m               | Potenza singola lampada:             | 70 W                    |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 28 |

| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Assente         |

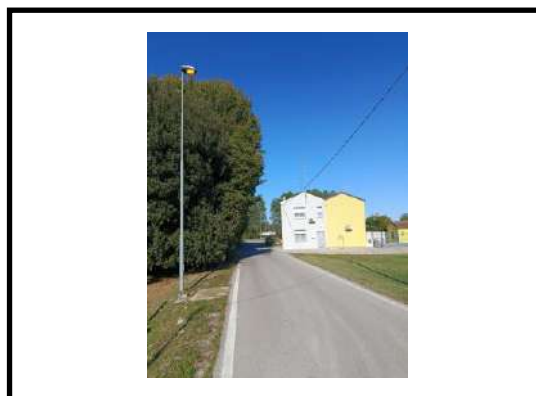

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 9 m               | Potenza singola lampada:             | 70 W                    |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |





## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 23 |


| SOSTEGNO               |             |
|------------------------|-------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo conico |
| Materiale:             | Acciaio     |
| Trattamento:           | Zincato     |
| Tipologia di sbraccio: | Assente     |



| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 6 m               | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 52 |

| SOSTEGNO               |             |
|------------------------|-------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo conico |
| Materiale:             | Acciaio     |
| Trattamento:           | Zincato     |
| Tipologia di sbraccio: | Assente     |

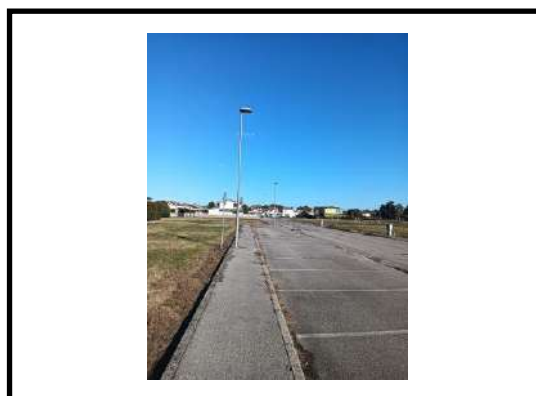

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 7 m               | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |






## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 24 |


| SOSTEGNO               |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo ricurvo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio                 |
| Trattamento:           | Zincato                 |
| Tipologia di sbraccio: | Sbraccio                |

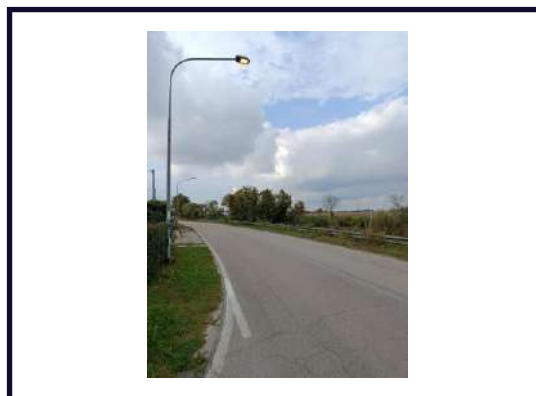

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 7,5 m             | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 31 |

| SOSTEGNO               |             |
|------------------------|-------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo conico |
| Materiale:             | Acciaio     |
| Trattamento:           | Zincato     |
| Tipologia di sbraccio: | Assente     |

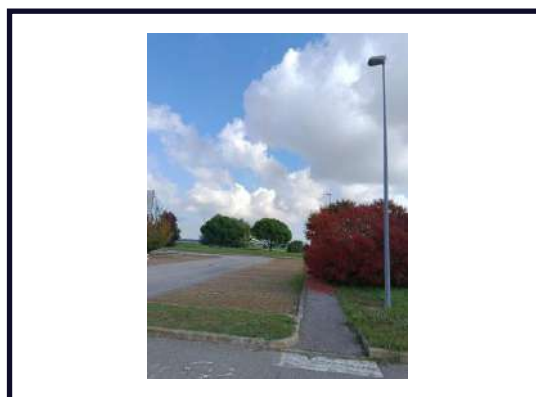

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 8 m               | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |






## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 65 |

| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Assente         |

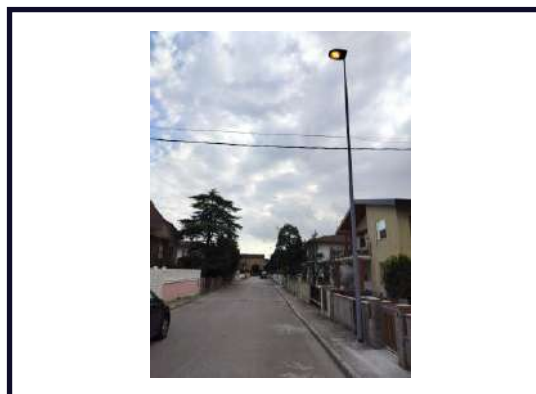

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 8 m               | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 31/2015: | Si                | Installazione conforme L.R. 31/2015: | Si                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 90 |

| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Sbraccio        |



| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 8 m               | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |






## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 42 |

| SOSTEGNO               |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo ricurvo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio                 |
| Trattamento:           | Zincato                 |
| Tipologia di sbraccio: | sbraccio                |

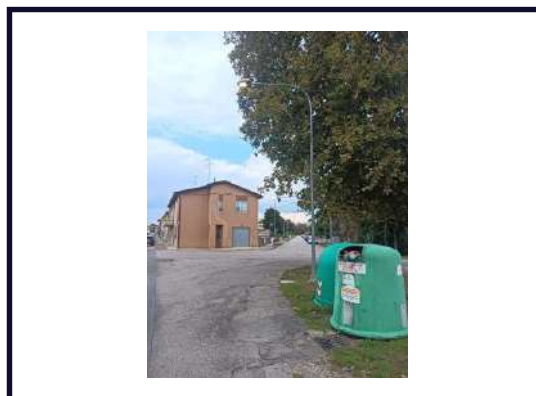

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 8 m               | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 22 |

| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Assente         |




| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |       |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | LED   |
| Quota installazione:                     | 8,5 m             | Potenza singola lampada:             | 100 W |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si    |





| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 81 |


| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Sbraccio        |

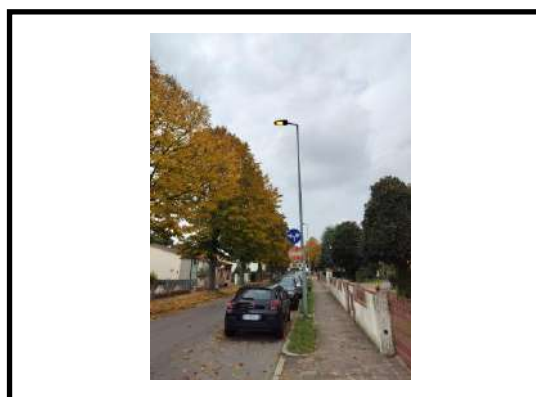

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 8,5 m             | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 36 |

| SOSTEGNO               |             |
|------------------------|-------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo conico |
| Materiale:             | Acciaio     |
| Trattamento:           | Zincato     |
| Tipologia di sbraccio: | Assente     |

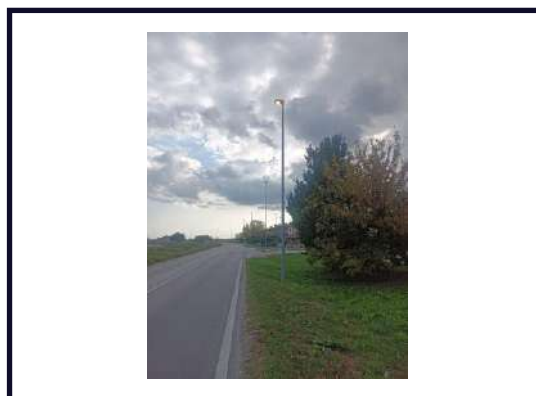

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 9 m               | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |






ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 49 |

| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Assente         |

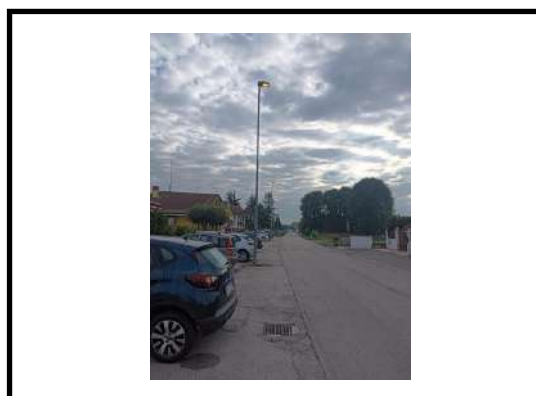

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 9 m               | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 78 |

| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Sbraccio        |




| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 9 m               | Potenza singola lampada:             | 100 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |





| PUNTO LUCE            |     |
|-----------------------|-----|
| Numero di punti luce: | 101 |


| SOSTEGNO               |             |
|------------------------|-------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo conico |
| Materiale:             | Acciaio     |
| Trattamento:           | Zincato     |
| Tipologia di sbraccio: | Assente     |

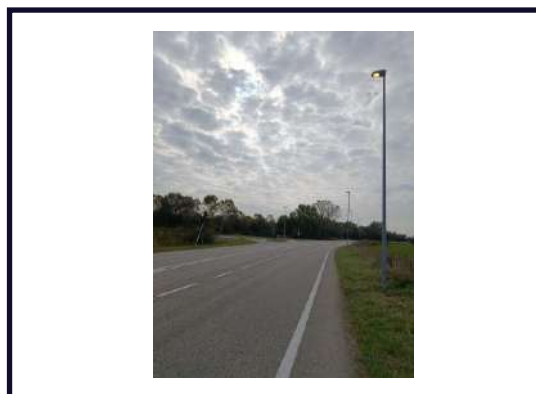

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 9 m               | Potenza singola lampada:             | 150 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 21 |

| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Assente         |

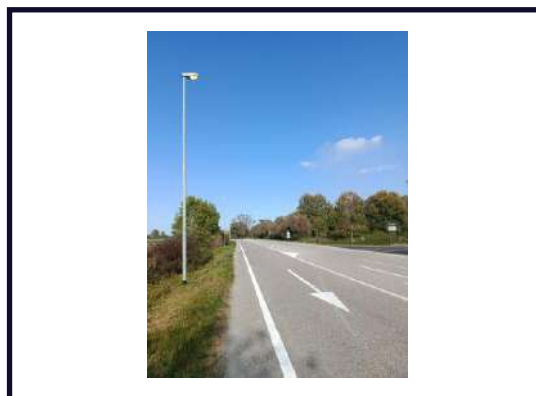


| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 9 m               | Potenza singola lampada:             | 150 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |





| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 31 |


| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Pipetta         |

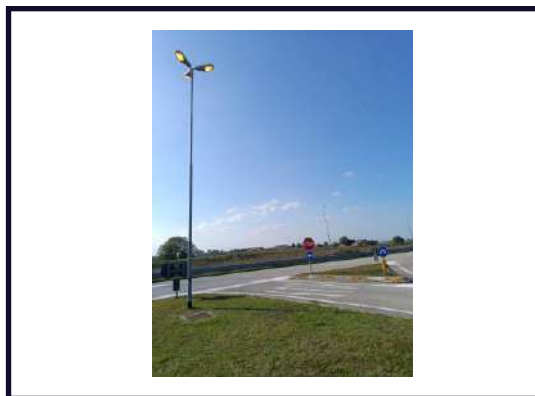

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 9 m               | Potenza singola lampada:             | 150 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | No                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | No                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 34 |

| SOSTEGNO               |             |
|------------------------|-------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo conico |
| Materiale:             | Acciaio     |
| Trattamento:           | Zincato     |
| Tipologia di sbraccio: | Assente     |

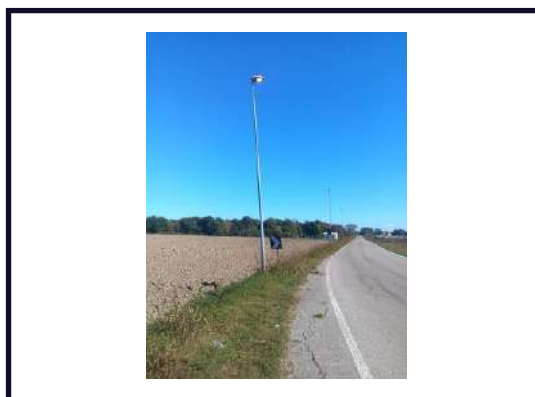

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura Stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 9,5 m             | Potenza singola lampada:             | 150 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |





## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 81 |


| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Pipetta         |



| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 9,5 m             | Potenza singola lampada:             | 150 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 12 |

| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Pipetta         |

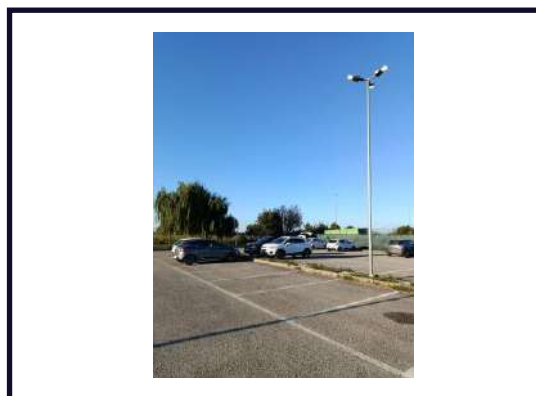

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |      |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | LED  |
| Quota installazione:                     | 8,5 m             | Potenza singola lampada:             | 66 W |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si   |






## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 18 |


| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo cilindrico |
| Materiale:             | Alluminio       |
| Trattamento:           | Verniciato      |
| Tipologia di sbraccio: | Pipetta         |

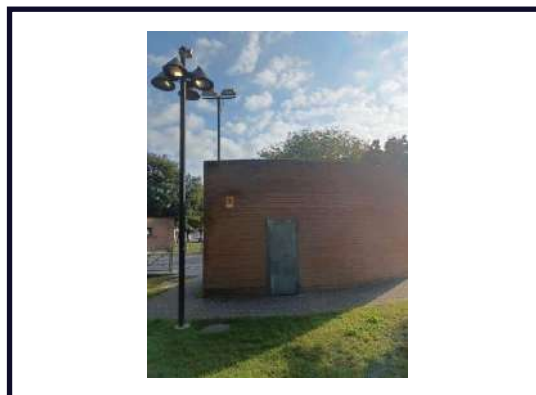

| CORPO ILLUMINANTE                        |               | LAMPADA                              |      |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------|
| Tipologia di corpo:                      | Arredo urbano | Sorgente:                            | LED  |
| Quota installazione:                     | 4 m           | Potenza singola lampada:             | 30 W |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si            | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si   |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 18 |

| SOSTEGNO               |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo di sostegno:      | Tesata parete-parete |
| Materiale:             | Assente              |
| Trattamento:           | Assente              |
| Tipologia di sbraccio: | Assente              |

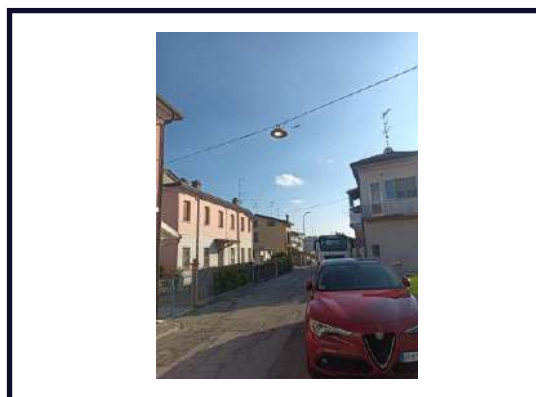

| CORPO ILLUMINANTE                        |               | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Arredo urbano | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 6,5 m         | Potenza singola lampada:             | 150 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si            | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |






## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 16 |


| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Verniciato      |
| Tipologia di sbraccio: | Sbraccio        |

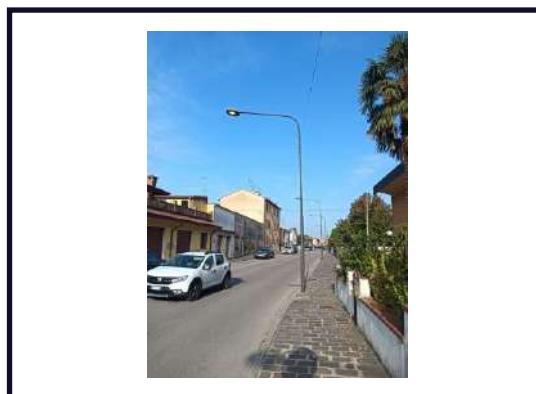

| CORPO ILLUMINANTE                        |               | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Arredo urbano | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 8 m           | Potenza singola lampada:             | 150 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si            | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                      |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 14 |

| SOSTEGNO               |         |
|------------------------|---------|
| Tipo di sostegno:      | A terra |
| Materiale:             | Assente |
| Trattamento:           | Assente |
| Tipologia di sbraccio: | Assente |

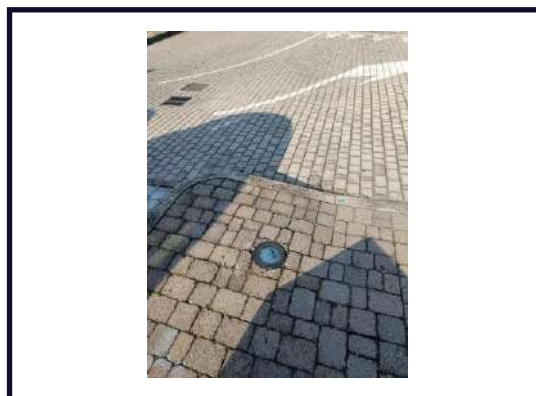


| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                  |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Faretto incassato | Sorgente:                            | Ioduri metallici |
| Quota installazione:                     | 0 m               | Potenza singola lampada:             | 70 W             |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Deroga            | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Deroga           |





| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 10 |


| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo cilindrico |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Staffa          |

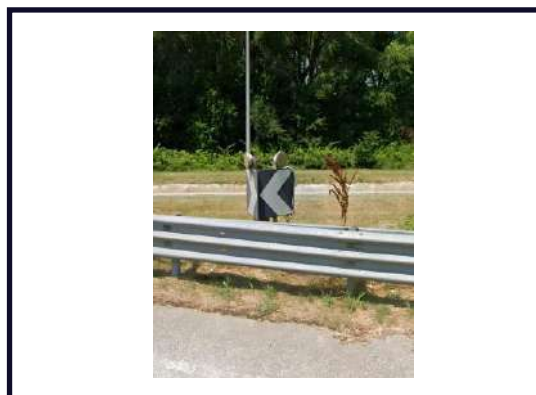

| CORPO ILLUMINANTE                        |                      | LAMPADA                              |        |
|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------|
| Tipologia di corpo:                      | Faretto lampeggiante | Sorgente:                            | LED    |
| Quota installazione:                     | 1,5 m                | Potenza singola lampada:             | 5 W    |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Deroga               | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Deroga |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 18 |

| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Verniciato      |
| Tipologia di sbraccio: | Assente         |

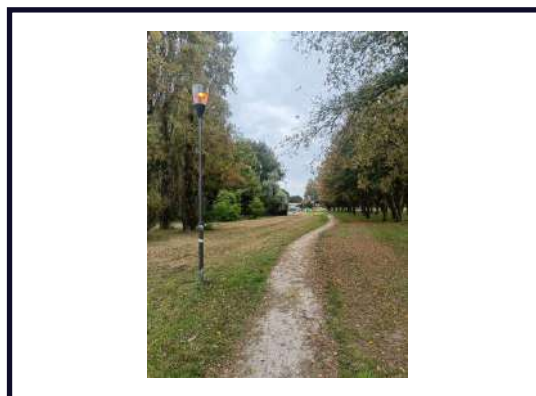

| CORPO ILLUMINANTE                        |       | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Fungo | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 4 m   | Potenza singola lampada:             | 70 W                    |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | No    | Installazione conforme L.R. 19/2003: | No                      |






## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |   |
|-----------------------|---|
| Numero di punti luce: | 1 |

| SOSTEGNO               |          |
|------------------------|----------|
| Tipo di sostegno:      | A parete |
| Materiale:             | Assente  |
| Trattamento:           | Assente  |
| Tipologia di sbraccio: | Pipetta  |

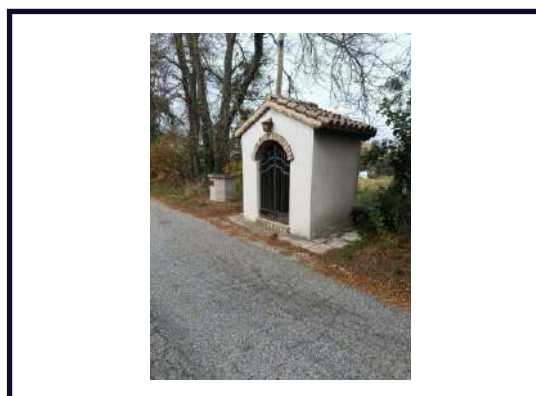

| CORPO ILLUMINANTE                        |          | LAMPADA                              |               |
|------------------------------------------|----------|--------------------------------------|---------------|
| Tipologia di corpo:                      | Lanterna | Sorgente:                            | Lampadina LED |
| Quota installazione:                     | 2 m      | Potenza singola lampada:             | 5 W           |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | No       | Installazione conforme L.R. 19/2003: | NO            |

| PUNTO LUCE            |   |
|-----------------------|---|
| Numero di punti luce: | 1 |

| SOSTEGNO               |          |
|------------------------|----------|
| Tipo di sostegno:      | A parete |
| Materiale:             | Assente  |
| Trattamento:           | Assente  |
| Tipologia di sbraccio: | Staffa   |



| CORPO ILLUMINANTE                        |            | LAMPADA                              |                      |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Plafoniera | Sorgente:                            | Fluorescente lineare |
| Quota installazione:                     | 2 m        | Potenza singola lampada:             | 36 W                 |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si         | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si                   |






## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |   |
|-----------------------|---|
| Numero di punti luce: | 2 |


| SOSTEGNO               |          |
|------------------------|----------|
| Tipo di sostegno:      | A parete |
| Materiale:             | Assente  |
| Trattamento:           | Assente  |
| Tipologia di sbraccio: | Staffa   |

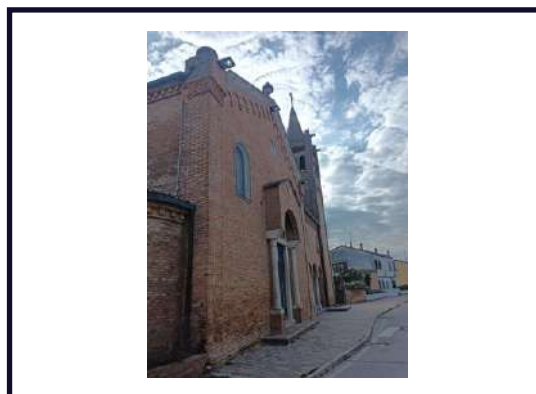

| CORPO ILLUMINANTE                        |            | LAMPADA                              |                  |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Proiettore | Sorgente:                            | Ioduri metallici |
| Quota installazione:                     | 9,5 m      | Potenza singola lampada:             | 70 W             |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Si         | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Si               |

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 36 |

| SOSTEGNO               |                   |
|------------------------|-------------------|
| Tipo di sostegno:      | Torre faro        |
| Materiale:             | Acciaio           |
| Trattamento:           | Zincato           |
| Tipologia di sbraccio: | Corona torre faro |

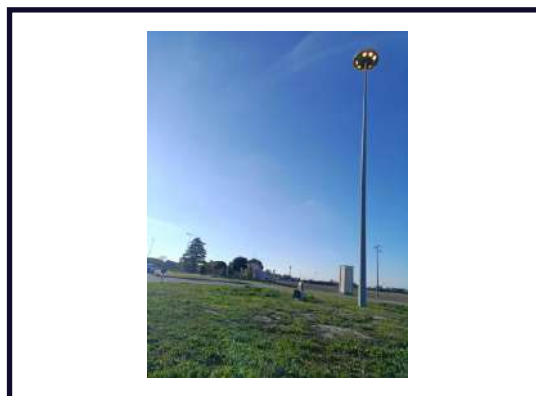

| CORPO ILLUMINANTE                        |                   | LAMPADA                              |                         |
|------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Armatura stradale | Sorgente:                            | Sodio ad alta pressione |
| Quota installazione:                     | 25 m              | Potenza singola lampada:             | 250 W                   |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | No                | Installazione conforme L.R. 19/2003: | No                      |






## ALL 2 TIPOLOGICI

| PUNTO LUCE            |    |
|-----------------------|----|
| Numero di punti luce: | 13 |

| SOSTEGNO               |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tipo di sostegno:      | Palo rastremato |
| Materiale:             | Acciaio         |
| Trattamento:           | Zincato         |
| Tipologia di sbraccio: | Staffa          |

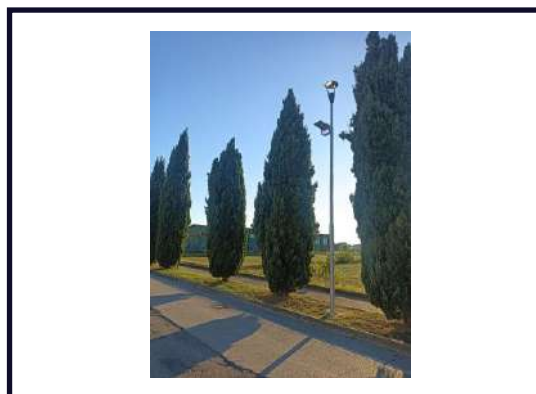

| CORPO ILLUMINANTE                        |            | LAMPADA                              |      |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------|
| Tipologia di corpo:                      | Proiettore | Sorgente:                            | LED  |
| Quota installazione:                     | 6 m        | Potenza singola lampada:             | 50 W |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | No         | Installazione conforme L.R. 19/2003: | No   |

| PUNTO LUCE            |   |
|-----------------------|---|
| Numero di punti luce: | 9 |

| SOSTEGNO               |          |
|------------------------|----------|
| Tipo di sostegno:      | A parete |
| Materiale:             | Assente  |
| Trattamento:           | Assente  |
| Tipologia di sbraccio: | Assente  |



| CORPO ILLUMINANTE                        |            | LAMPADA                              |                       |
|------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|
| Tipologia di corpo:                      | Segnapasso | Sorgente:                            | Fluorescente compatta |
| Quota installazione:                     | 0 m        | Potenza singola lampada:             | 25 W                  |
| Corpo illuminante conforme L.R. 19/2003: | Deroga     | Installazione conforme L.R. 19/2003: | Deroga                |

